

AMELİYATHANE TERLİĞİ ŞARTNAMESİ

1. Terlikler tek parça olup %100 copolymer kauçuk bileşiminden üretilmelidir.
2. Ürün tüm yüzeyinde antistatik olmalıdır.
3. Buharlı otoklavda 134 dereceye kadar dayanıklı olmalı ve 90 derecede yıkanabilmelidir.
4. Eter, ester, alkaliler, hafif asitler, güçlü asitler ve yağlara karşı dayanıklı olmalıdır.
5. Ürün ultra viole ve gamma ışınlarına mukavim olmalıdır.
6. Terlik iç tabanında uzun süre ayakta sabit çalışmak zorunda kalındığında kan dolaşımının hızlanması için terliğin içinde minik kabarcıklar olmalıdır.
7. Ürünün ayna altı bölümünde terlemeyi önleyici direk teması engelleyen tepecikler mevcut olmalıdır.
8. Taban üst kenarında havalanmayı sağlayan karşılıklı delikler olmalıdır.
9. Terlikler üstten dökülen sıvıların (kan,ifrazat gibi sıvıların) deliklerden içeri sızmasını engeller özellikle yukarı konik şekilde imal edilmiş olmalı.
10. İç tabanı ortopedik özellikte olmalıdır.
11. Topuk yastık etkisi yapabilmelidir.
12. Terlik tabanı sert ve kesici cisimlerin ayağa batmasını engelleyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.
13. Kuru zeminde ve suda kaymaz, terlik altında kaymayı önleyici özel tasarım olmalıdır.
14. Sabit duruşta sağa sola dönülebilmesi.
15. Yürürken ayaktan çıkmamalı.
16. Terlikler antifungal, antimikrobik ve antibakteriyel hammaddeden üretilmiş olmalı. Bakteri barındırmamalı.
17. Koku yapmamalı.
18. Maksimum esnetebilme değeri % 870 dir.
19. Ürün CE belgesine sahip olmalı
20. Antistatik olduğu terlik üzerinde belirtilmiş olmalı.
21. Terlik üzerinde kurumun tercih ettiği isim v.b. kabartma şeklinde yazılabilir olmalı.
22. Aşınma ve kullanım hataları hariç her türlü imalat ve işçilik hatalarına karşı garantili olmalı.
23. Antistatik ölçüm raporları ibraz edilmelidir.
24. Terliklerin 35-36,37-38,39-40,41-42,43-44,45-46 numaraları mevcut olmalıdır.
25. Kırmızı renkte olmalıdır.
26. Numune getirilmesi zorunludur ve numuneler hem yıkanarak hemde otoklava atılarak denenecektir.

Bahar ERDELIKANLI
Sağlık Hizmetleri Müdürü

Ameliyathane Sorumlusu
Serap BRSİK

AMELİYATHANE ALT FORMA ŞARTNAMESİ

1. Formanın alt kısmında iki adet yanlarda cep ve arkada bir cep toplam 3 cep olmalıdır.
2. Ameliyathane pantolonun beli 3 cm lastikli içi dikişleri overloklu, olacaktır.
3. Pantolonun bel genişliği beden numaraları ile uyumlu olacaktır.
4. Pantolonun bel lastiği makine dikişi çekilmiş olup, zaman sıcaklık karşısında deforme olmamalıdır.
5. Pantolonun beline ayrıca uçkur yapılacaktır. Uçkur naylon olmalı, ısıya dayanıklı olmalıdır.
6. Uçkur ucundaki stoper yıkama sıcaklığına dayanıklı olmalıdır.
7. Alt forma sol bacak ön tarafında siyah renkli diz üzerinden cebe kadar olacak şekilde AMELİYATHANE yazısı baskısı yapılacaktır.
8. Arka cep üzerinde beden numarası yazılı olmalıdır.
9. Dikiş ve imalat hatasına karşı garantili olmalıdır.

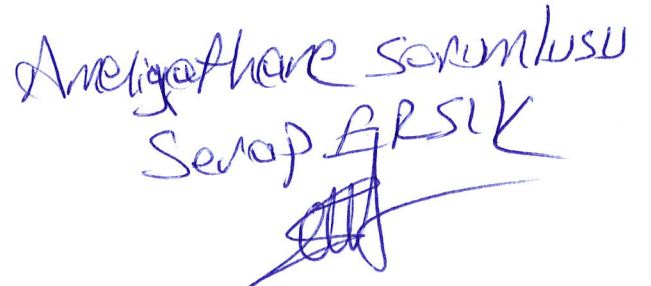
Bahar ERDELIKANLI
Sağlık Hizmetleri Müdürü

Ameliyathane Sorumlusu
Serap ARSİK

AMELİYATHANE ÜST FORMA ŞARTNAMESİ

- 1- Ameliyathane üst forması kısa kollu ve birbiri üzerine çapraz dikilmiş V yakalı takma kollu olacaktır.
- 2- Ameliyathane üst formasının yanları yırtmaçlı ve yırtmaç üzerinden sağlamlaştırma(pontreziz) dikişleri atılmış olacaktır.
- 3- Ameliyathane üst formasının önde, aşağıda sağlı sollu iki cep ayrıca sol göğüste bir cep toplam üç cep olacaktır.
- 4- Yırtmaç birleşim yerleri kol ağzı birleşim yerleri ve cep ağzı köşeleri pontrezli dikişle dikilmiş olacaktır.
- 5- Tüm dikişlerde dikiş ipliği artık bırakmayan yıkama esnasında yıpranmayan, renk atmayan, kalite ve sağlamlıkta kullanılacaktır.
- 6- Formalar bay -bayan ayrı kalıplarda olmalıdır.
- 7- Üst forma üst cep üzerinde hastane logosu baskısı olacak ve ayrıca üst forma arka sırt kısmına AMELİYATHANE yazısı baskısı yapılacaktır.
- 8- Baskılar siyah renkte olmalıdır.
- 9- Üst formanın V açıklık kısımdan görünen iç kısmına bedenler görülecek biçimde yazılı olmalıdır.
- 10- Takımlar üst ve alt beraber katlı , ütülü ve paketli şekilde teslim edilecektir.
- 11- Dikiş ve imalat hatasına karşı garantili olmalıdır.


Bahar ERDELİKANLI
Sağlık Hizmetleri Müdürü


Ameliyathane Sorumlusu
Serap ARSLIK

FORMA KUMAŞ ŞARTNAMESİ

1. Kumaş %65 polyester %35 koton karışımından hazırlanmış olmalı ve karışım tolerans oranı %2 yi geçmemelidir.
2. Kumaşın yıkama esnasında yıpranmayan renk atmayan kalite ve sağlamlıkta olmalıdır.
3. Kumaşlar sık yıkamaya ve otoklavda sterilizasyona dayanıklı malzeme özelliğinde olmalıdır.
4. Kumaşların çözgü sıklığı minimum 46 tel/cm, atkı minimum 34 tel/cm olmalıdır.
5. Kumaş rengi kurum tarafından belirlenecektir.(Renk kartelası getirilecektir.)
6. Kumaşların kopma mukavematı atkı 40(kgf/cm) olmalıdır.
7. Renkler solmayan indontren boyadan yapılmış olmalıdır. Hastanenin çamaşır yıkama prosedürleriyle solmamalıdır.
8. Kumaşlara yapılan baskılar ütü yapmaya engel olmayan ve dayanıklı boyadan yapılmalıdır.
9. Kadın ve erkek bedenleri ayrı olmalıdır.
10. Firmanın ISO9001 belgesi olmalıdır.

GARANTİ ŞARTLARI

Kusurlu ürünler en geç 1 hafta içinde firma tarafından değiştirilecektir.

NUMUNE DEĞERLENDİRME

Numunelerin teslimi yapıldıktan sonra 5 gün yıkama ve ütüleme işlemlerinin sonunda uygunluk verilecektir.

Bahar ERDEKİKANLI
Sağlık Hizmetleri Müdürü

Ameliyathane Sorumlusu
Serap ARSİK